

ATECON vzw
Britselei 94 - bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be



N°618-INSP

KEURINGSVERSLAG

Algemene gegevens :

Verslag N°:	1000596	Datum verslag:	19/05/2020
Inspecteur:	Cordens Nolan	Datum keuring:	19/05/2020
Controle volgens AREI. art.:	86, 270	Keuring N°:	20202212
Type keuring:	Indienststellingsonderzoek	Aanwezigen:	-

Adres- en onderzoeksgegevens :

Plaats van het onderzoek:	Breestraat 17 - app 202 , 3500 HASSELT		
Distributienetbeheerder:	Fluvius		
Teller n°:	1SAG3100076717		
Index teller:	Dag: 0,00	Nacht: 0,00	
EAN-code:	541449200006586703		
Naam opdrachtgever:	SCHIFFELEERS ELECTRO	Adres opdrachtgever:	Sint-Truidersteenweg 506, 3500 Hasselt
Naam eigenaar:		Adres eigenaar:	Breestraat 17 BUS 202. - 3500 Hasselt
Installateur:	Schiffeleers Elektro B.V.B.A.		
BTW-n° of ID:	BE 0890.353.793		
Type lokaal:	Appartement (Nummer appartement : BUS 202)		

Algemene gegevens elektrische installatie:

Nominale spanning:	3 x 400V + N	Max. beveiliging:	4 x 25 A	Meter - bord verbinding:	XVB 4 x 10 mm ²
Type electrode:	Lus	# verdeelborden:	1	# eindstroombanen:	17

Differentieelschakelaars:

In:	IA:	#p:	Type:	Lcu:	Test:	X2,5:
40 A	300mA	4	A	3000 A	NVT	NVT
40 A	30mA	4	A	3000 A	NVT	NVT

Beschrijving van de installatie:

Beveiligde en # kringen:	Bescherming:	Sectie:
Algemeen # 17	Aut A-Q 16A/20A	1,5mm ² , 2,5mm ² , 4mm ²
Bijkomende # 4	N-Q 16A/20A	2,5mm ²
# 0		

Metingen, proeven en visuele controles:

Ra:	2,57	Ohm	Alg. isolatieweerstand:	34,89	MOhm	Aardingscontinuïteit:	OK
Directe aanraking:	OK		Indirecte aanraking:	OK		Alg. visuele controle:	OK
Correcte schema's:	OK		Equipotentiale verbindingen:	OK		Vaste toestellen:	NVT

Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's) Zie bijlage

Besluit: De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De volgende periodieke controle is te voorzien voor: 19/05/2045 (art. 271).
 Het (de) één draads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

Aantal bijlagen:

Ééndraadschema's: JA

Situatieschema's: JA

Andere:

De inspecteur,
 Cordens Nolan



ATECON vzw
 Prins Boudewijnlaan 43 bus 19
 2850 Edegem
 BTW BE0408 677 925
 info@atecon.be

Visum DNB (art. 270)

ATECON vzw
Britselei 94 - bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be



VASTSTELLINGEN: Inbreuken

Geen inbreuken vastgesteld

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

Geen opmerkingen


VASTSTELLINGEN: Nota's

Nota's algemeen :

- 1.08. : De controle van het vast of vast opgesteld materieel of van het verplaatsbaar materiaal werd niet uitgevoerd.
- 1.10. : Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten van de installatie werden gecontroleerd.
- 1.11. : Tijdens het onderzoek werden geen schakelaars, plinten, contactdozen, ... geopend.
- 1.17. : Badkamer is nog af te werken.
- 1.18. : Keuken is nog te plaatsen.
- 1.19. : Verlichtingsarmaturen zijn nog te plaatsen.

Raadgevingen

- A. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- b. In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- c. Onmiddellijk het FOD Economie, Directie Elektrische Energie, in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- d. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

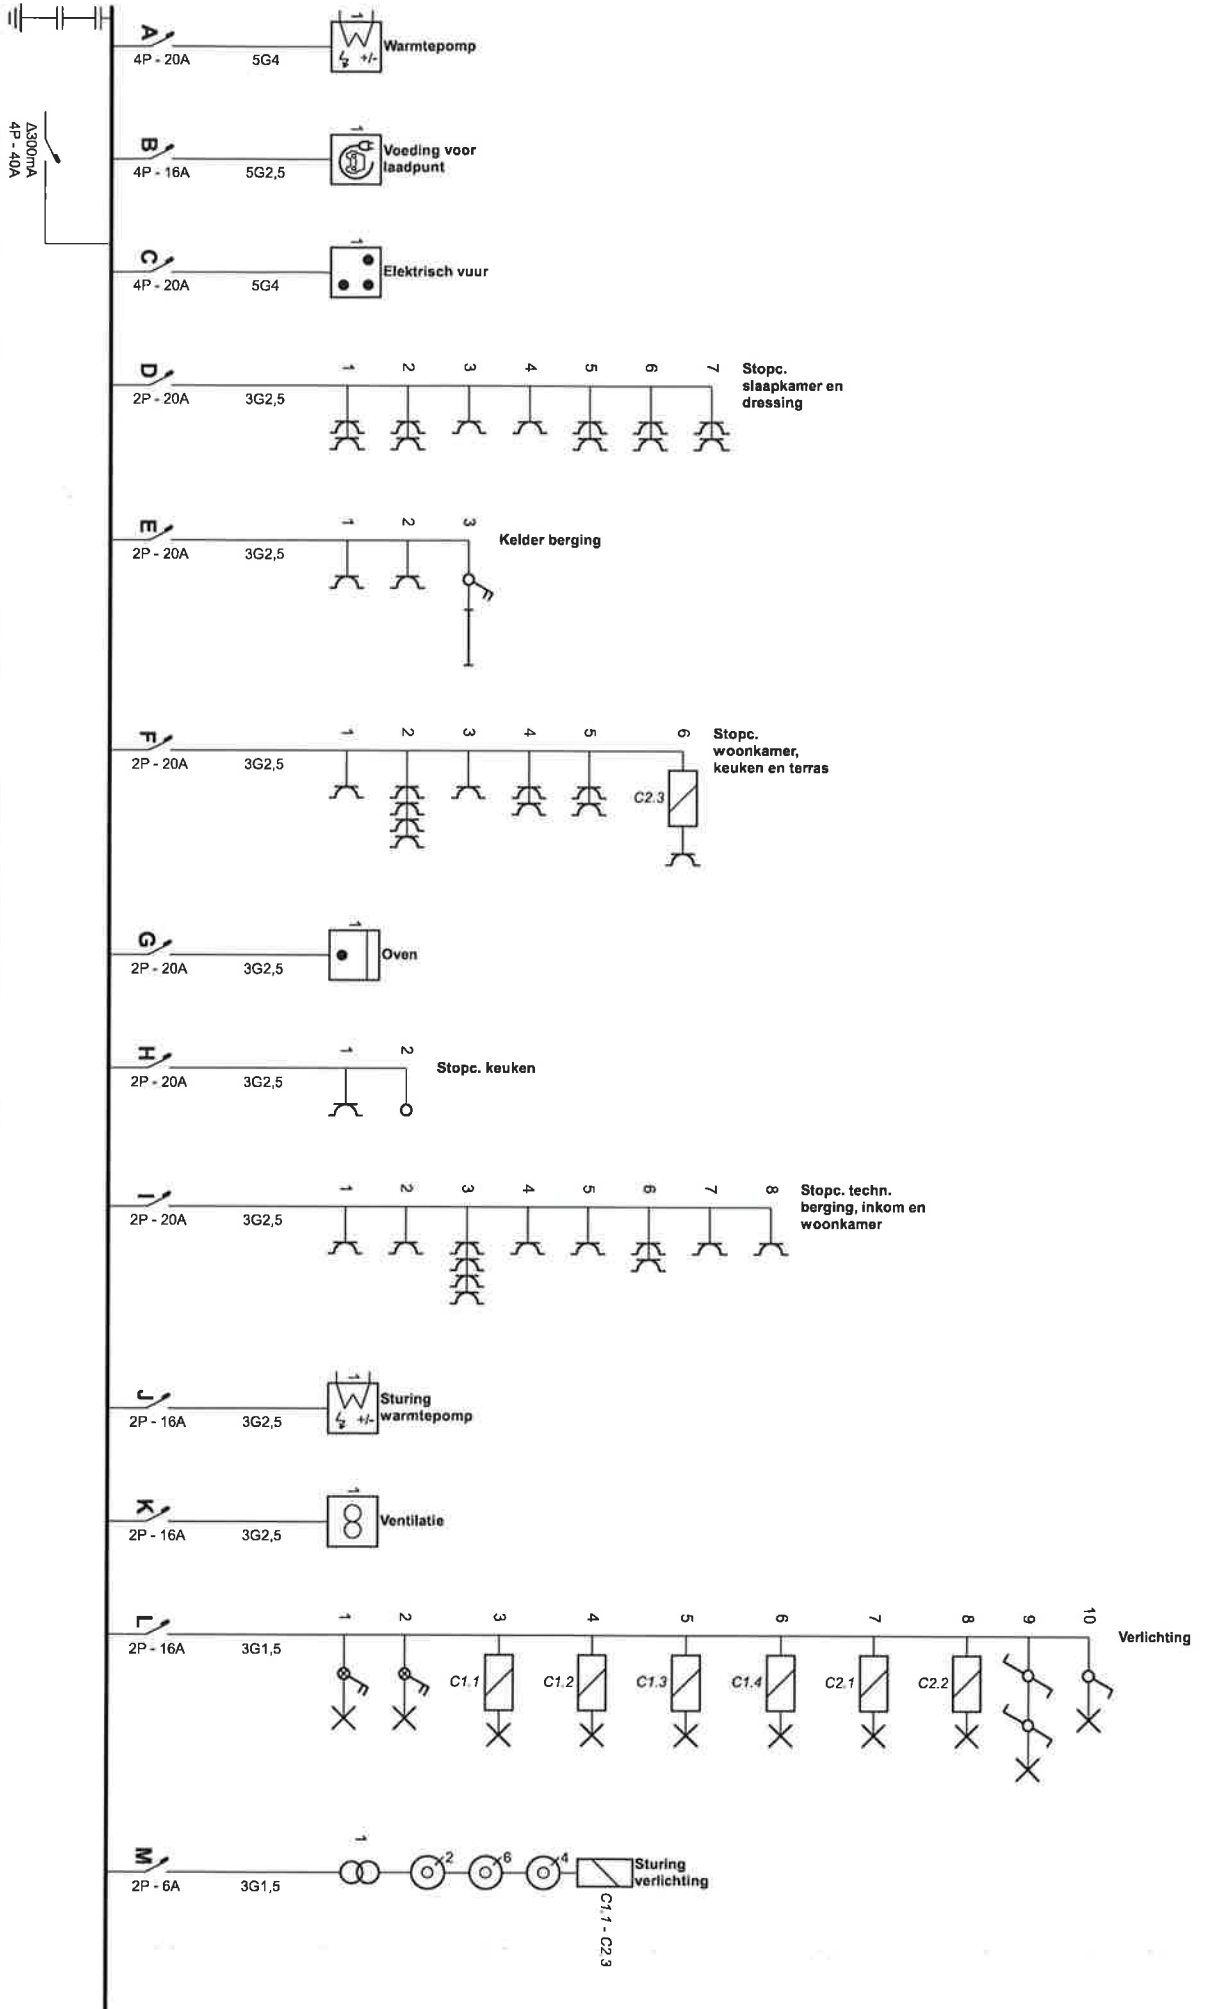

Erkend Organisme

Atecon
 Britselei 94 bus 31
 2000 Antwerpen
 Tel.: 03 770 75 14
 e-mail: info@atecon.be



Plaats van de elektrische installatie


Breestraat 17 Bus 202
 3500 Hasselt
 GSM:
 e-mail:

Installateur

Schiffelers Elektro B.V.B.A.
 Sint-Truiderssteenweg 506
 3500 Hasselt
 Tel.: 011 31 17 72 GSM: 0476 22 36 96
 e-mail: info@schiffelers-elektro.be
 BTW BE 0890.353.793



P. 1/4
Eendraadschema
 3 X 400V + N ~ 50Hz

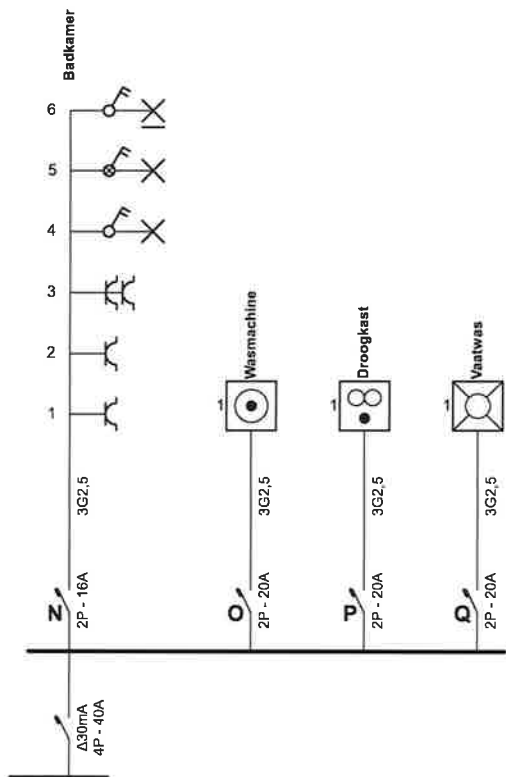

Erkend Organisme

Atecon
 Britselei 94 bus 31
 2000 Antwerpen
 Tel.: 03 770 75 14
 e-mail: info@atecon.be



Plaats van de elektrische installatie

Breestraat 17 Bus 202
 3500 Hasselt


Installateur

Schiffeleers Elektro B.V.B.A.
 Sint-Truidersteenweg 506
 3500 Hasselt
 Tel.: 011 31 17 72 GSM: 0476 22 36 96
 e-mail: info@schiffeleers-elektro.be
 BTW BE 0890.353.793



**p. 2/4
 Eendraadschema**

3 x 400V + N ~ 50Hz

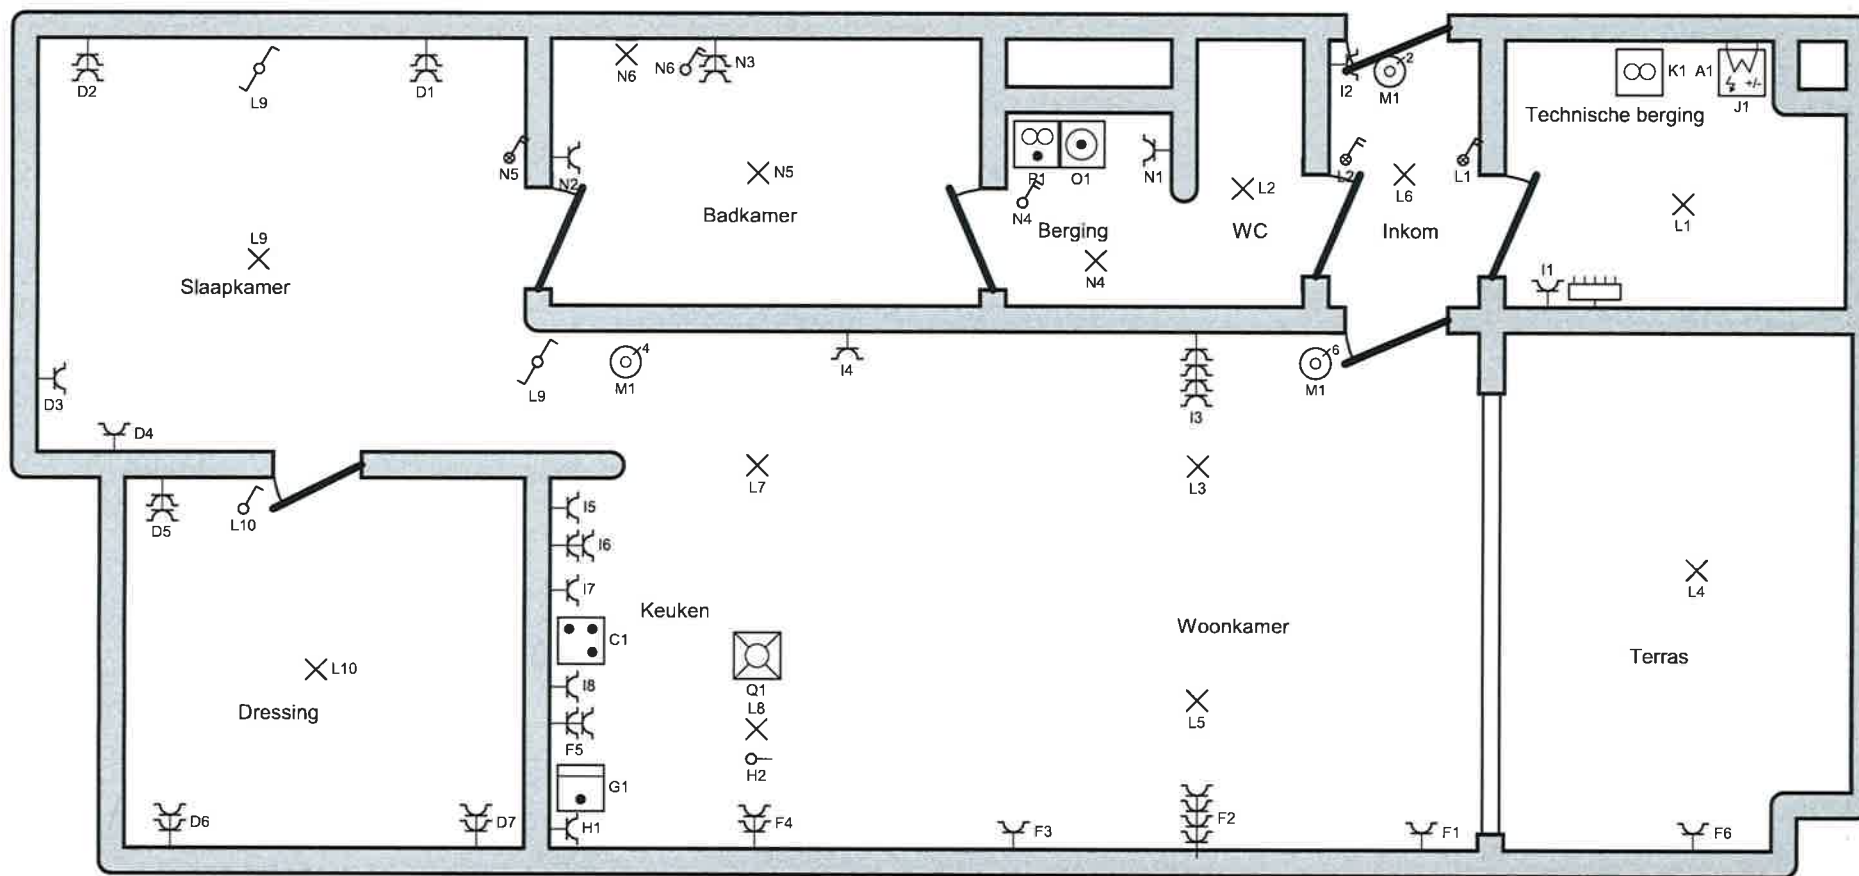

Erkend Organisme

Atecon
 Britselei 94 bus 31
 2000 Antwerpen
 Tel.: 03 770 75 14
 e-mail: info@atecon.be



Plaats van de elektrische installatie

Breestraat 17 Bus 202
 3500 Hasselt

Installateur

Schiffeleers Elektro B.V.B.A.
 Sint-Truidersteenweg 506
 3500 Hasselt
 Tel.: 011 31 17 72 GSM: 0476 22 36 96
 e-mail: info@schiffeleers-elektro.be
 BTW BE 0890.353.793



**p. 3/4
 Situatieschema**

3 x 400V + N ~ 50Hz

- A** Warmtepomp
- B** Voeding voor laadpunt
- C** Elektrisch vuur
- D** Stopc. slaapkamer en dressing
- E** Kelder berging
- F** Stopc. woonkamer, keuken en terras
- G** Oven
- H** Stopc. keuken
- I** Stopc. techn. berging, inkom en woonkamer
- J** Sturing warmtepomp
- K** Ventilatie
- L** Verlichting
- M** Sturing verlichting
- N** Badkamer
- O** Wasmachine
- P** Droogkast
- Q** Vaatwas

Erkend Organisme

Atecon
 Britselei 94 bus 31
 2000 Antwerpen
 Tel.: 03 770 75 14
 e-mail: info@atecon.be

Plaats van de elektrische installatie

Breestraat 17 Bus 202
 3500 Hasselt

Installateur

Schiffeleers Elektro B.V.B.A.
 Sint-Truidersteenweg 506
 3500 Hasselt
 Tel.: 011 31 17 72 GSM: 0476 22 36 96
 e-mail: info@schiffeleers-elektro.be
 BTW BE 0890.353.793



**p. 4/4
 Lijst Kringen**

3 x 400V + N ~ 50Hz